
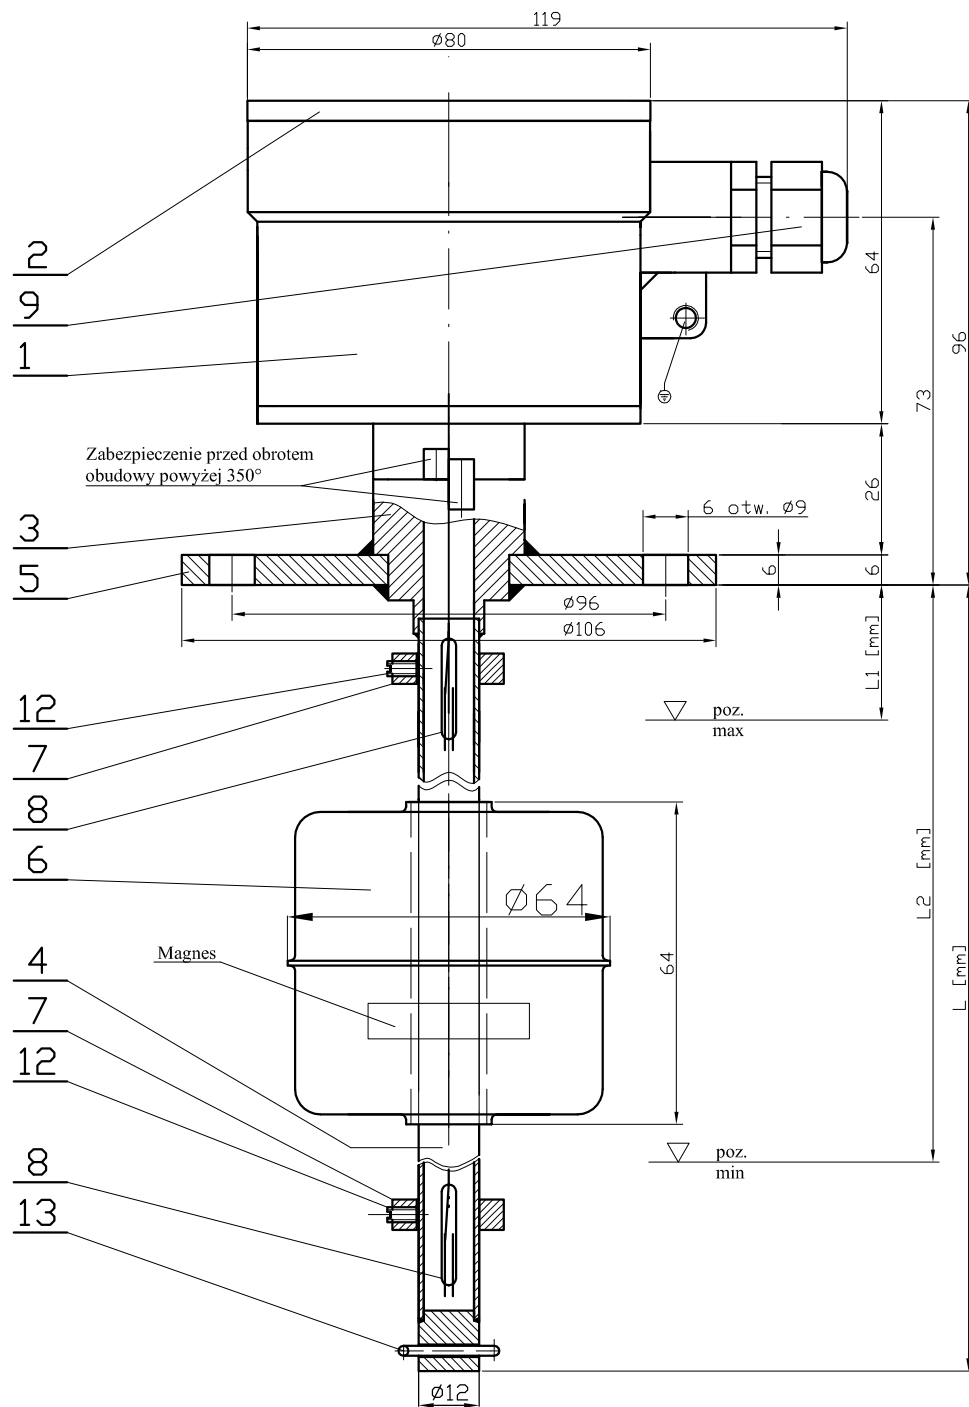


plywak jest na dole

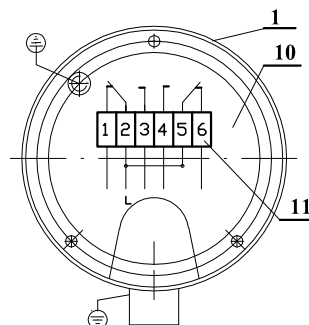

Dane elektryczne

- napięcie zasilania 230 V
- max. prąd przełączenia 0,5 A
- max. moc 100 VA
- kabel w izol. PCV 7 x 0,5 mm²

Dane techniczne


- temperatura otoczenia -30°C do +70°C
- temperatura cieczy -5°C do +110°C
- ciśnienie cieczy 6 bar
- materiał sygnalizatora stal 316L
- materiał pływaka stal 316L
- zanurzenie pływaka przy gęstości cieczy 1 g/cm³ 40 mm ±2 mm
- tolerancja poziomu przełączenia ±2 mm
- przyłącze kołnierzowe
- stopień ochrony obudowy IP 66

masa 2 kg

13	Zawlecza	13	1	316L	Rys. nr 13	Nivomer
12	Śruba dociskowa M16x1,5	12	1	316L	Rys. nr 12	Nivomer
11	Listwa przyłączeniowa FRK-3	11	2			Nivomer
10	Płyta czotowa	10	1	PS	Rys. nr 9	Nivomer
9	Dławik 16x1,5 Ex	9	1	PP		
8	Kontaktron przełączny	8	2			TME
7	Pierścień ustalający	7	2	316L	Rys. nr 8	Nivomer
6	Pływak metalowy	6	1	316L	Rys. nr 7	Nivomer
5	Kotłierz	5	1	316L	Rys. nr 6	Nivomer
4	Prowadnica	4	1	316L	Rys. nr 5	Nivomer
3	Korpus	3	1	316L	Rys. nr 4	Nivomer
2	Pokrywa	2	1	1.4301	Rys. nr 3	Nivomer
1	Obudowa Exd	1	1	1.4301	Rys. nr 2	Nivomer
L.p.	Nazwa	Pozycja	Ilość	Materiał	Nr normy lub rys.	Uwagi

Zmiana	Treść zmiany	Podpis	Data
Projektował	mgr inż. M. Kolanowski	05.10.2013	Zakład Mechaniki Precyzyjnej
Sprawdził		05.10.2013	
Czynność	Nazwisko	Podpis	Data
Podziałka	Nazwa rysunku	Należy do rysunku nr	Nr rysunku
1:1	Signalizator PSP-2.2-Ex II3Gd		1

NIVOMER

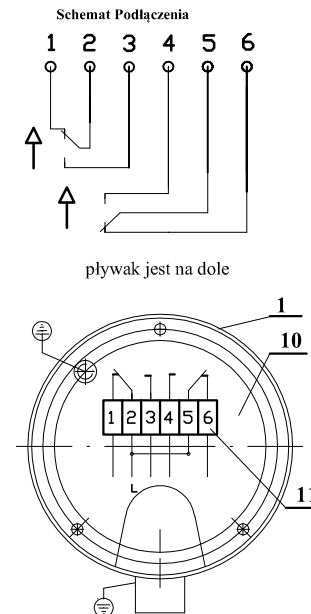

- temperatura otoczenia	-30°C do +70°C
- temperatura cieczy	-5°C do +110°C
- ciśnienie cieczy	6 bar
- materiał sygnalizatora	stal 316L
- materiał pływaka	stal 316L
- zanurzenie pływaka	
- przy gęstości cieczy 1 g/cm ³	40 mm ±2 mm
- tolerancja poziomu przełączenia	±2 mm
- przylączce kolnierkowe	
- stopień ochrony budowy	IP 66

13	Zawlecзка	13	1	316L	Rys. nr 13	Nivomer
12	Śruba dociskowa M16x1,5	12	1	316L	Rys. nr 12	Nivomer
11	Listwa przytaczeniowa FRK-3	11	2			Nivomer
10	Płyta czołowa	10	1	PS	Rys. nr 9	Nivomer
9	Łtawik 16x1,5 Ex	9	1	PP		
8	Kontaktron przetaczny	8	2			TME
7	Pierścień ustalający	7	2	316L	Rys. nr 8	Nivomer
6	Pływak metalowy	6	1	316L	Rys. nr 7	Nivomer
5	Kotnierz	5	1	316L	Rys. nr 6	Nivomer
4	Prowadnica	4	1	316L	Rys. nr 5	Nivomer
3	Korpus	3	1	316L	Rys. nr 4	Nivomer
2	Pokrywa	2	1	1.4301	Rys. nr 3	Nivomer
1	Obudowa Exd	1	1	1.4301	Rys. nr 2	Nivomer
L.p.	Nazwa	Pozycja	Ilość	Materiał	Nr normy lub rys.	Uwagi

Zmiana		Treść zmiany		Podpis	Data
Projektował	mgr inż. M. Kołanowski		05.10.2013	Zakład Mechaniki Precyzyjnej <u>NIVOMER</u>	
Sprawdził			05.10.2013		
Czynność	Nazwisko	Podpis	Data		
Podziałka	Nazwa rysunku			Należy do rysunku nr	
1:1	Sygnalizator PSP-2.2-Ex II3Gd			Nr rysunku 1	